

Włoszczowa 31.01.2014r

FIP. 1.271.2.2014.AM

Wszyscy oferenci którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego na realizację zadania p.n. „Budowa obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie z uwzględnieniem istniejącego stanu zaawansowania robót ”

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego zapytaniami nr 14 i 15 z dn. 28.01.2014r dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp poniżej zamieszczam zapytania wraz z odpowiedziami:

Zapytanie nr 14.

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ t.j.

1) Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie toalety WC dla niepełnosprawnych w Pochwyty. Jeżeli tak jakie pochwyty należy dostarczyć i zamontować?

2) Prosimy o zamieszczenie specyfikacji urządzeń sanitarnych.

Ze względu na dużą rozbieżność cenową w zależności od typu , prosimy o podanie konkretnego typu wodomierza klasy BA i EA,

Zmiękcacz wody o jakim przepływie nominalnym,

Czy wycenić należy jeden kocioł o mocy 300kW, czy dwie jednostki o mniejszej mocy?

Czy zaproponowane naczynie wzbiorcze nie jest za małe jak dla kotła o mocy 300 kW?

Czy Zamawiający przewiduje montaż magnetooodmulacza? Jeżeli tak to jaki model?,

Manometry do ilu bar,

Prosimy o podanie parametrów pomp elektronicznych.

Odpowiedź na zapytanie nr 14.

Ad 1)

Sanitariaty dla osób niepełnosprawnych powinny być wyposażone w pochwyty zgodnie z następującymi przepisami:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
2. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 9 października 1997 r. nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami).

Ad 2)...

Zgodnie z opisem technicznym wewnętrznej instalacji wodociągowej w projekcie budowlanym cyt: „ Za wejściem przyłącza do budynku w pomieszczeniu na kondygnacji piwnicznej jest zamontowany istniejący zestaw wodomierzowy, który należy wymienić na zawór odcinający kulowy z kurkiem spustowym **DN80**, zawór antyskażeniowy **DN80**, filtr **DN80** oraz wodomierz klasy C **DN32**”.

Na instalacji uzupełniania czynnika grzewczego, za zespołem uzdatniania wody zabudowano zawór napełniania instalacji wyposażony w antyskażeniowy zawór zwrotny klasy BA.

Należy przyjąć kocioł o mocy 120 kW zgodnie z opisem źródła ciepła w projekcie budowlanym – instalacje sanitarne.

Manometry 6,0 Bar

W załączeniu schemat technologiczny kotłowni.

Zapytanie nr 15.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ t.j.


- 1) Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż daszków z poliwęglanu nad wejściem do budynku?

Odpowiedź na zapytanie nr 15.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę obiektu biblioteki zgodnie z projektem budowlanym w związku z czym proszę wycenić w/w daszki.

po. Kierownik Zamawiającego
inż. Ryszard Czaiński

BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁOSZCZOWEJ UL. KOŚCIUSZKI 11, 29-100 WŁOSZCZOWA SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI

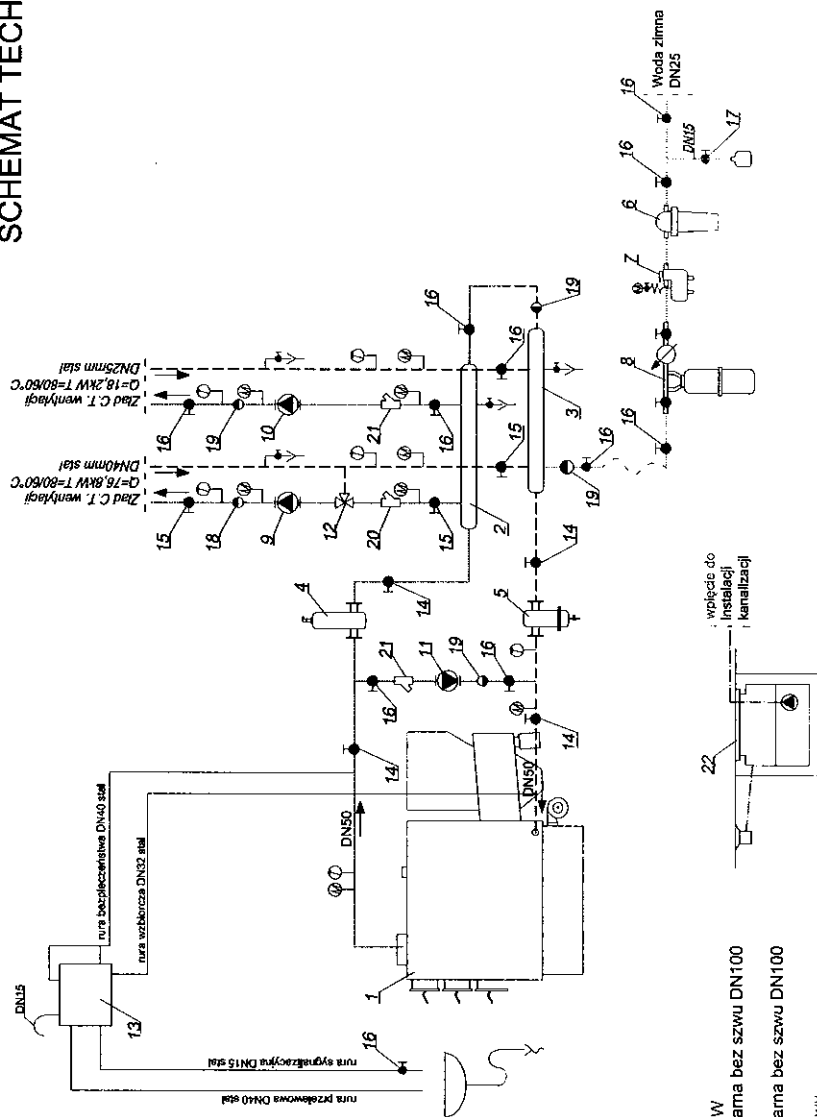

- LEGENDA:**
- 1 - Kocioł na ekogroszek o mocy nominalnej 120kW
 - 2 - Rozdzielacz główny zasilania, rura stalowa, czarna bez szwu DN100 długości L=1,0m
 - 3 - Rozdzielacz główny zasilania, rura stalowa, czarna bez szwu DN100 długości L=1,0m
 - 4 - Separator mikroprzegrzewu DN50 kohnierzowy
 - 5 - Separator zanieczyszczeń DN50 kohnierzowy
 - 6 - Filtr wody DN20
 - 7 - Zawór napełnienia instalacji DN20 z zaworem antyskażeniowym klasy BA
 - 8 - Zmieszacz wody instalacji grzewczych
 - 9 - Pompa obiegowa elektroniczna 30/1-8
 - 10 - Pompa podgrzewania elektroniczna 25/1-6
 - 11 - Zawór trójdrożny mieszający DN40
 - 12 - Ogrzewacz naczyniowy o pojemności czynnej 40dm³
 - 13 - Ogrzewacz naczyniowy o pojemności czynnej 40dm³
 - 14 - Zawór kulowy, odcinający gwinutowany DN50
 - 15 - Zawór kulowy, odcinający gwinutowany DN40
 - 16 - Zawór kulowy, odcinający gwinutowany DN25
 - 17 - Zawór kulowy, odcinający gwinutowany DN15
 - 18 - Zawór kulowy, grzybkowy ze sprężyną, do wody grzewczej, gwinutowany DN40
 - 19 - Zawór kulowy, grzybkowy ze sprężyną, do wody grzewczej, gwinutowany DN25
 - 20 - Filtr siatkowy, gwinutowany DN40
 - 21 - Filtr siatkowy, gwinutowany DN25
 - 22 - Studzienka schładzająca z kręgów betonowych Ø800 głębokości 1,0m z pompą zasilającą

PIOSAN

79-100 Włoszczowa
ul. Kościuszki 11
29-100 Włoszczowa
tel. (041) 311-76-27
e-mail: piosan@piosan.pl

Temat opracowania:
BUDOWA OBIĘKTU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁOSZCZOWEJ
Z URZĘDNIENIEM STRAŻAKÓW STANU ZAMIESZKANIA RÓBÓT BUDOWLANYCH

Projekt wykonany	Instalacje sanitarne	Wzrost	15-15
Projektant	mgr inż. Piotr Górecki	Data	04.2013
Opisano	mgr inż. Łukasz Marchut	Data	04.2013
	mgr inż. Michał Kwiecień	Data	04.2013
	mgr inż. Łukasz Lemański	Data	04.2013
	mgr inż. Marcin Sieroszewski	Data	04.2013
	mgr inż. Marcin Sieroszewski	Data	04.2013